




Haus mit Keller

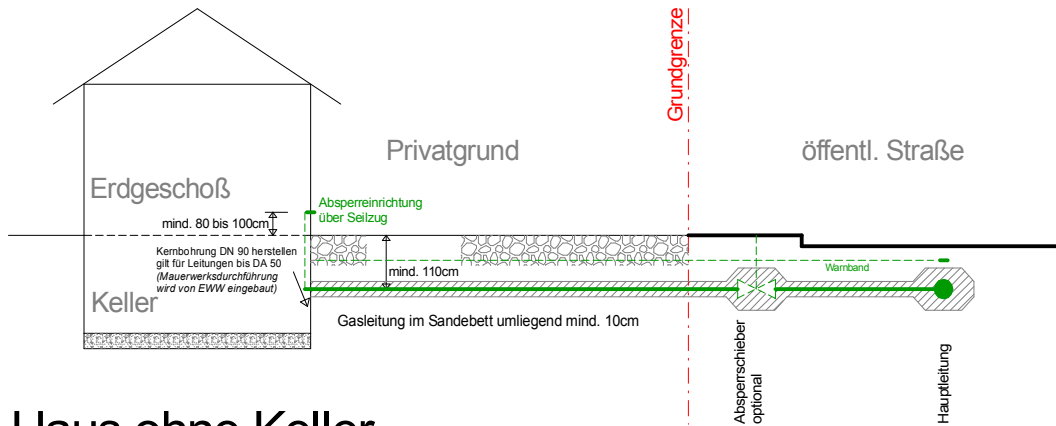

Haus ohne Keller Mauerkasten

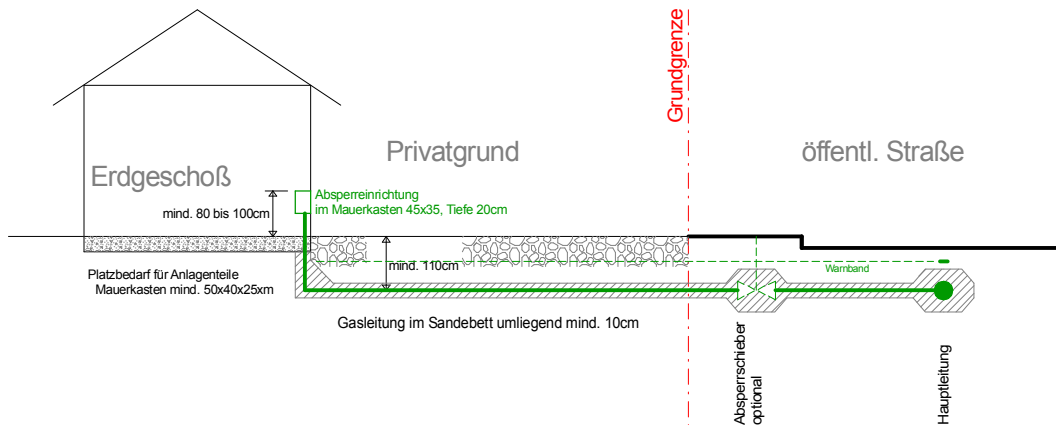

freistehender Anschlusskasten

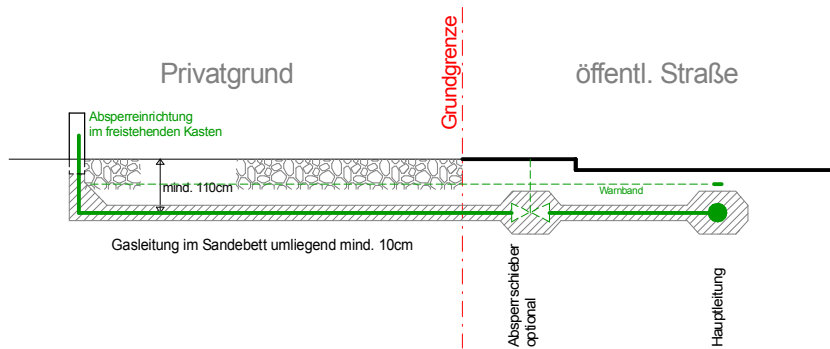

Mindestabstände zu anderen Leitungen:

- 50cm Wasser
- 60cm Strom
- 60cm Kanal
- 30cm Fernmeldeleitungen
- 50cm Fernwärmeleitungen

Die im Plan dargestellten Einbauten geben keinen Aufschluss über Art, Anzahl und Lagerichtigkeit der Leitungen und dienen nur zur Information, nicht jedoch als Arbeitsgrundlage für Grabungsarbeiten.

Vor Grabungsbeginn sind definitive Angaben, sowie weitere Unterweisungen von der E-Werk Wels AG bzw. Wels Strom GmbH (Abt. SAM 07242/493-223) einzuholen. Im Bereich der Einbauten darf nur hänisch gegraben werden.

geprüft	NOW	27.04.2007	gezeichnet	GAH	13.03.2007
---------	-----	------------	------------	-----	------------

Projekt:
Infoblatt Gasanschluss Kleinhausbauten



E-Werk Wels
Ihr Partner, wenn's um Energie geht.

Datum: **16.04.2007**

Plan Nr.: **31/07 PWA**