




# Haus mit Keller

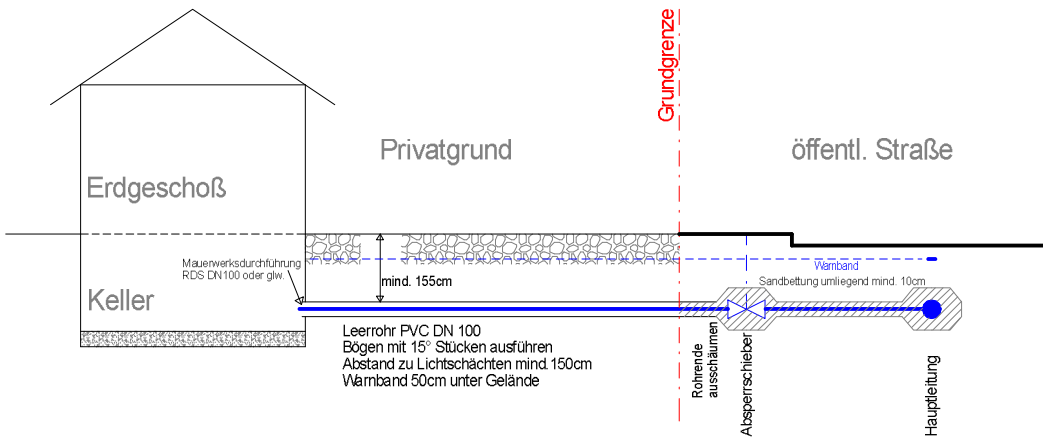

# Haus ohne Keller

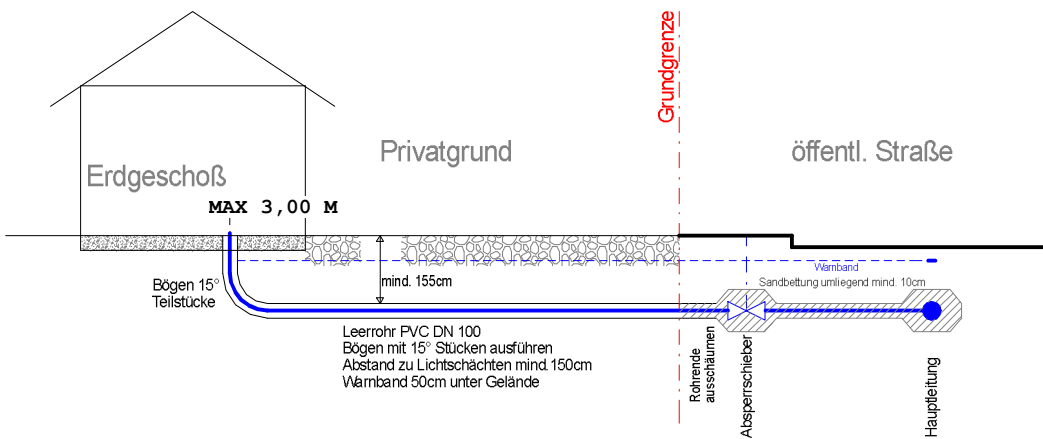


# Schacht

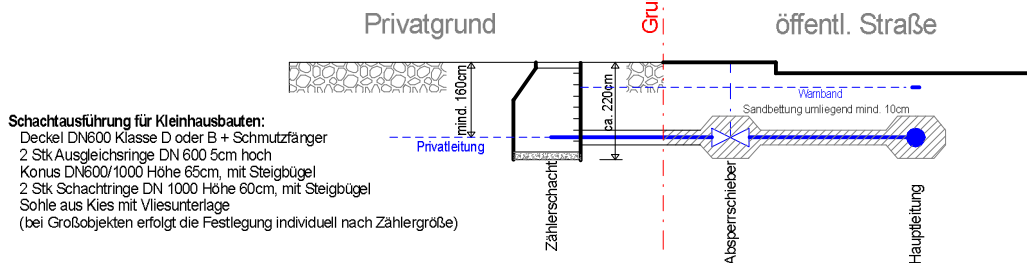

**Schachtausführung für Kleinhausbauten:**  
 Deckel DN600 Klasse D oder B + Schmutzfänger  
 2 Stk Ausgleichsringe DN 600 5cm hoch  
 Konus DN600/1000 Höhe 65cm, mit Steigbügel  
 2 Stk Schachtringe DN 1000 Höhe 60cm, mit Steigbügel  
 Sohle aus Kies mit Vliesunterlage  
 (bei Großobjekten erfolgt die Festlegung individuell nach Zählergröße)

# Detail Keller Grundriss

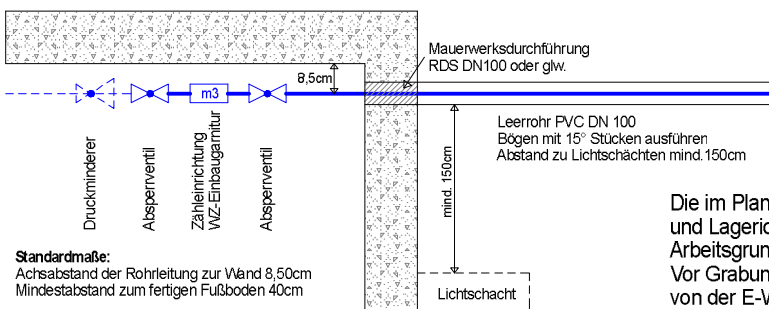

## Mindestabstände zu anderen Leitungen:

- 50cm Gas
- 50cm Fernwärme
- 60cm Strom
- 60cm Kanal
- 30cm Fernmeldeleitungen
- 50cm Fernwärmeleitungen

Die im Plan dargestellten Einbauten geben keinen Aufschluss über Art, Anzahl und Lagerichtigkeit der Leitungen und dienen nur zur Information, nicht jedoch als Arbeitsgrundlage für Grabungsarbeiten.

Vor Grabungsbeginn sind definitive Angaben, sowie weitere Unterweisungen von der E-Werk Wels AG bzw. Wels Strom GmbH (Abt. SAM 07242/493-223) einzuholen. Im Bereich der Einbauten darf nur händisch gegraben werden.

geprüft	NOW	27.04.2007	gezeichnet	GAH	13.03.2007
Projekt: <b>Infoblatt Wasseranschluss Kleinhausbauten</b>					
Datum:	16.04.2007		Plan Nr.:	30/07 PWA	



Wasser